


Enkel ROS-analyse 2022033- Bølskleiva

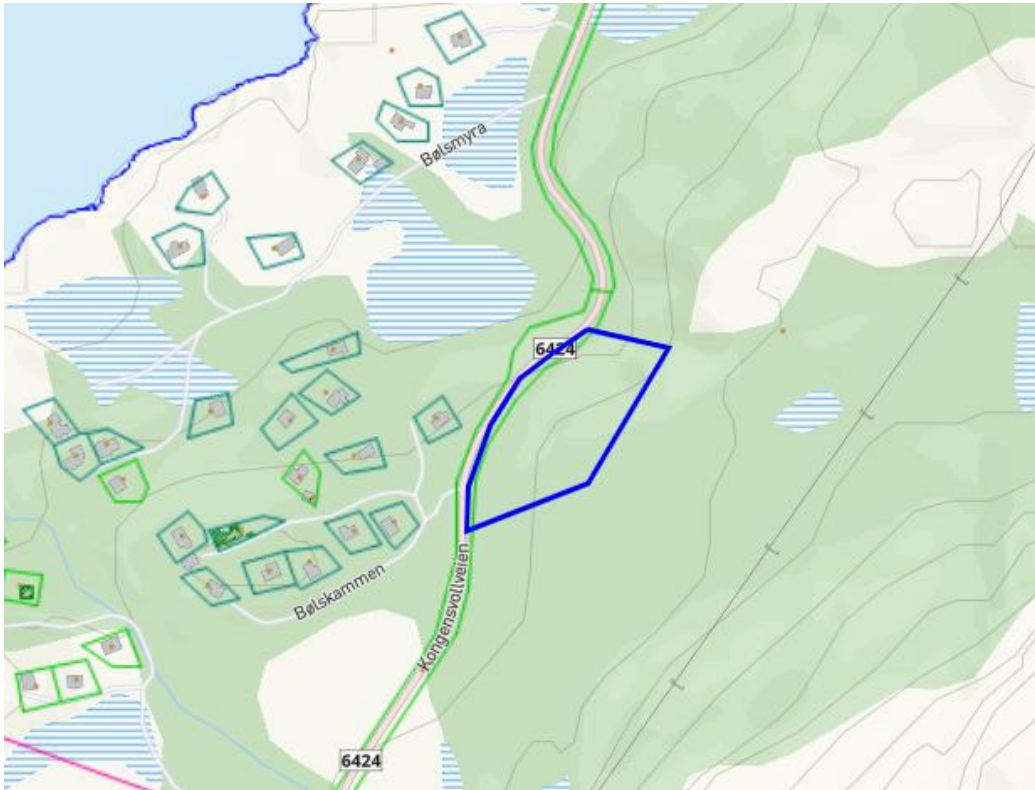


Informasjonen nedenfor er hentet inn fra GisLink kartdatabase.

Utført 28.04.2022


Samfunnssikkerhet

Aktsomhetsområder

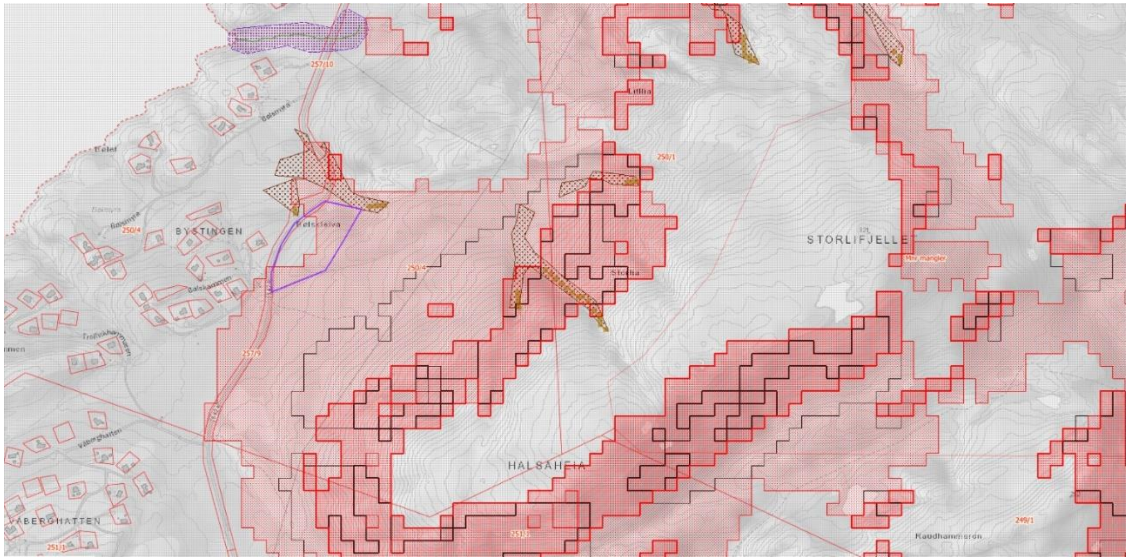


Figur 1. planområdet avgrenset med lilla linje.

Skred jord flom

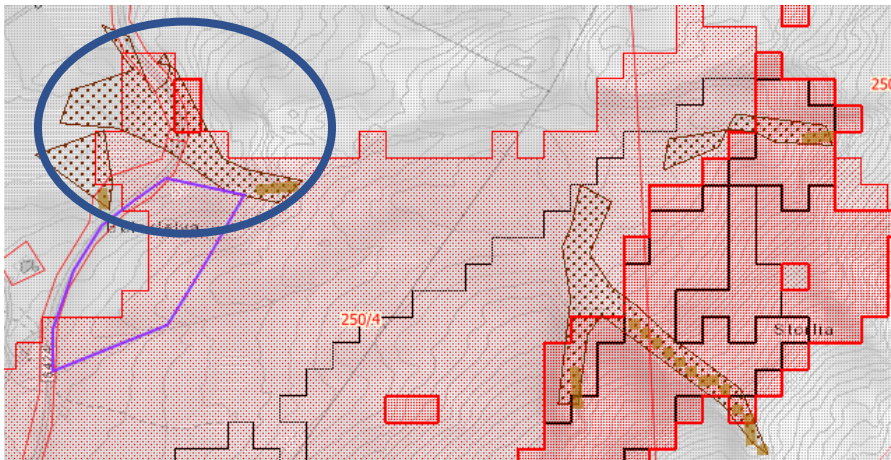


Figur 2. Skred jord flom, kart. Potensielt jord-flomskredfare i områder med svart innramming og svarte prikker, slik som vist i blå sirkel.

Skred snø

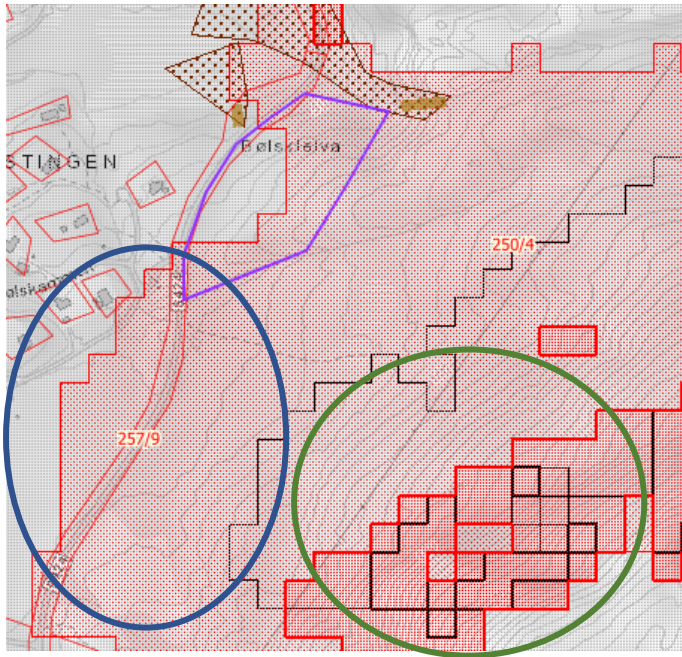


Figur 3. Skred snø, kart. Utløsningsområde uthevet med tykk rød innramming som vist i grønn sirkel. Rød smal innramming er utløpsområde som vist i blå sirkel.

Skred stein

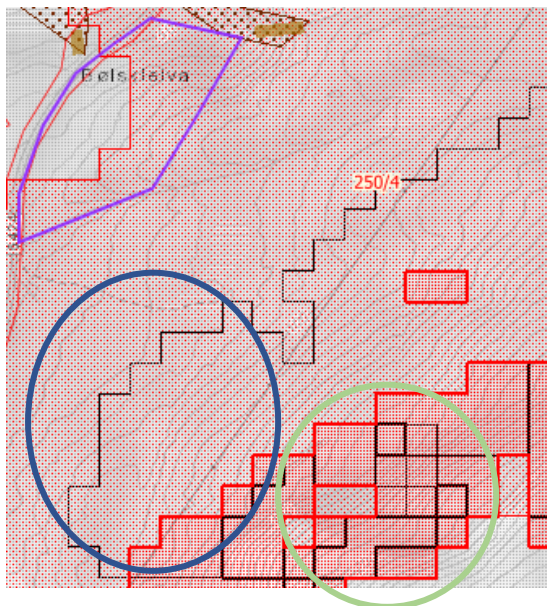


Figur 4. Skred stein, kart. Svart tykk innramming som vist i grønn sirkel er utløsningsområde. Svart tynn innramming som vist i blå sirkel er utløpsområde.

Jordskred

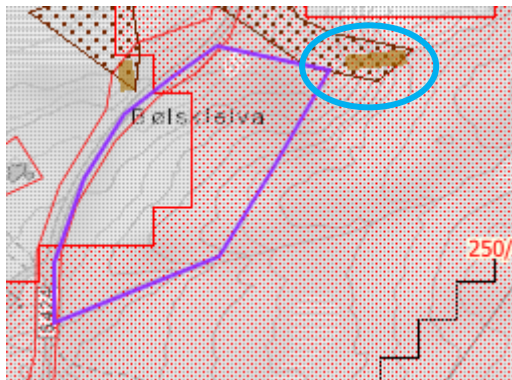


Figur 5. Jordskred, kart. Brune områder= utløsningsområde for jord flomskredaktsomhet.

Flom

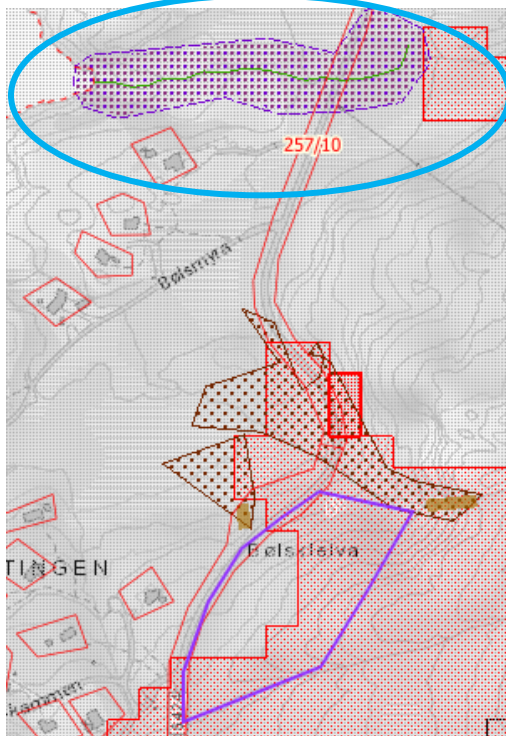

Figur 6. Flom, kart. Blått område som vist i blå sirkel er flom aktsomhet. Grønn linje= <2,5 m maksimal vannstandstigning.

Radonaktsomhet

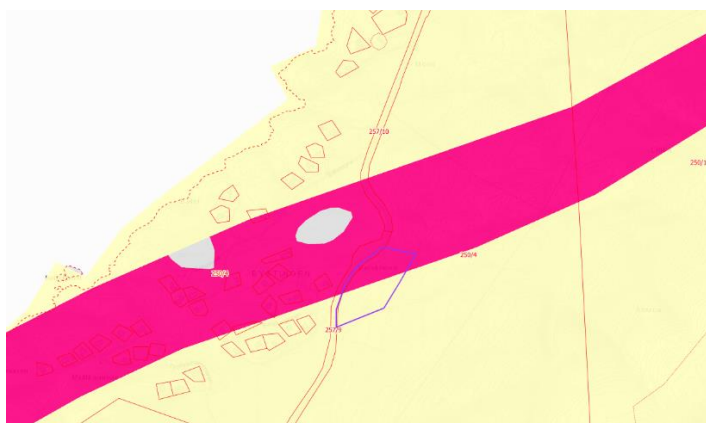

Figur 7. Radon, kart. Rosa= høy og gul= moderat til lav.

